

RAKEISUUSTUTKIMUS

Asiakas	J&T Kaijansinkko Ky	Kunta	Taipalsaari, LPR
Projekti	2015	Materiaali	SrM
Urakoitsija		Lajite	16/32
Paikka	Lamminmäki	Diaarinro	675
Yhteyshenkilö	Jari Kaijansinkko	Kasa	
Lisätieto			


Näytetunnus	1
Näytteenottopvm	04.12.2015
Näytteenottotapa	Asiakkaan ottama
Näytteenottaja	Asiakas

Seulontatapa	Pesuseulonta (SFS-EN 933-1:2012)
--------------	----------------------------------

Kokeen nimi (Menetelmä) [Yksikkö]	Tulos
Vesipitoisuus (SFS-EN 1097-5:2008) [%]	0.42

Seulat mm	Ohjealue min	max	Läpäisy %
63	100	100	100
45	98	100	100
31.5	85	100	93
22.4	10	100	48
16	0	100	11
11.2		100	3
8		50	3
5.6		15	3
4		12	2
2		5	2
0.063			0.7

* Poikkeaa ohjeseulalta

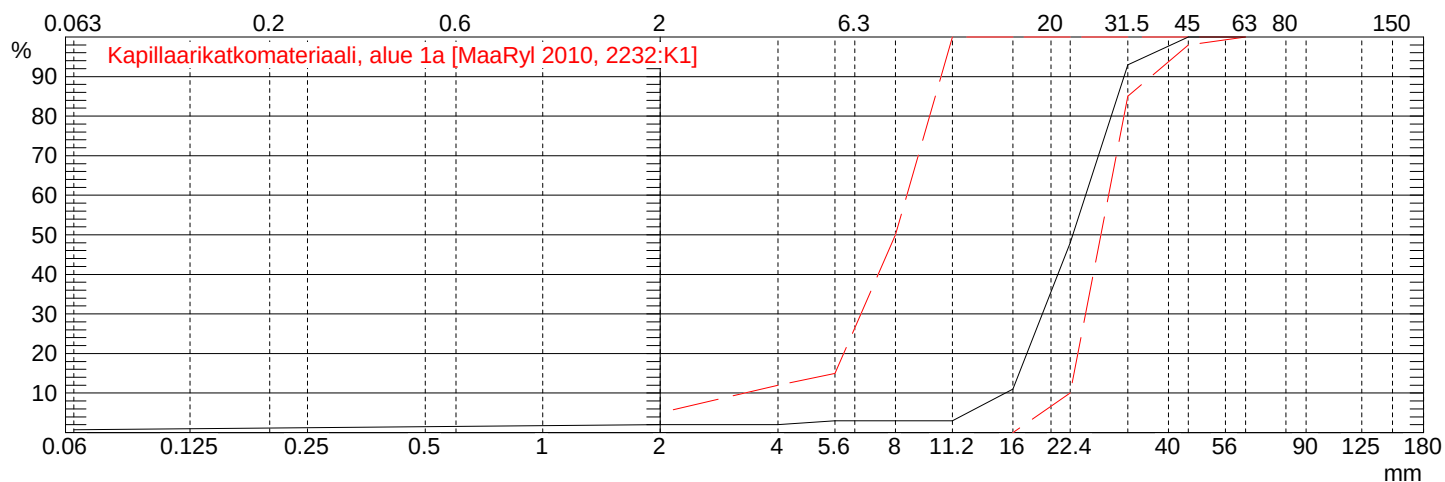

Huom! Testaustulos koskee ainoastaan testattua näytettä.

Jakelu	
--------	--

Päiväys 14.12.2015

Allekirjoitus

Piispa Arto

Tutkiva laboratorio:
Mikkelin laboratorio
Arinak. 6-8, 50170 Mli
0400-172939
etunimi.sukunimi@destia.fi